

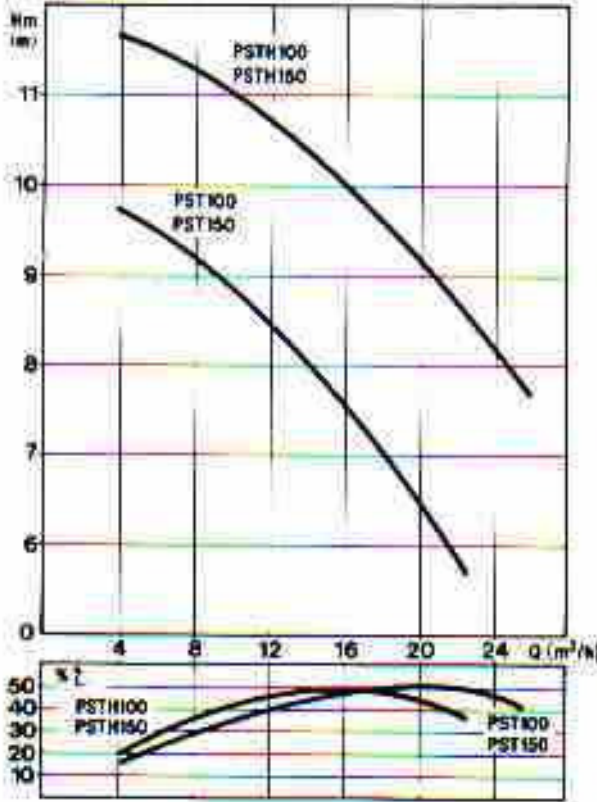


KAPASİTE TABLOSU

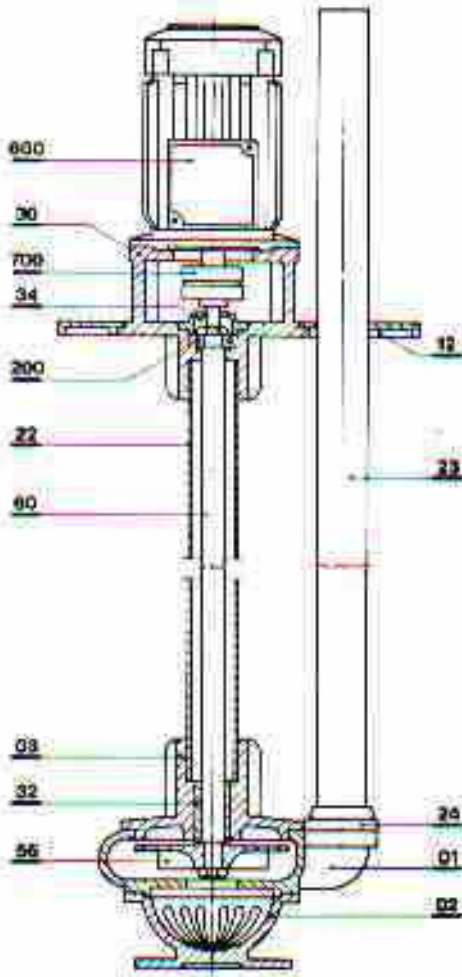

POMPA BOYUTLARI

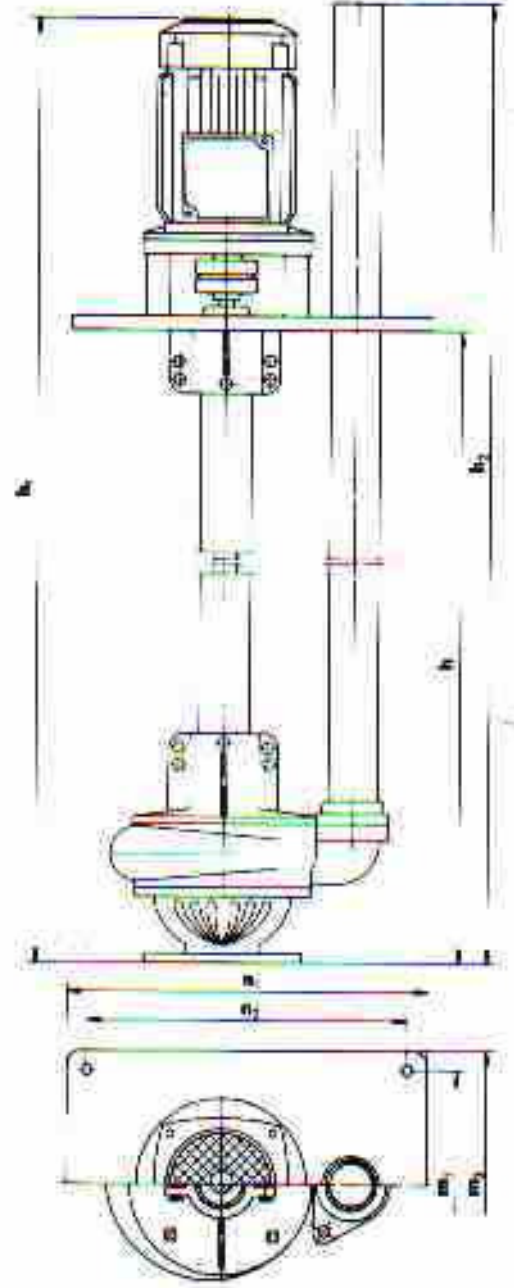

PARÇA LİSTESİ

- 01- Salyangoz Gövde
- 02- Süzgeç
- 03- 5.Gövde Kapagı
- 12- Tablo
- 22- Koruma Borusu
- 23- Çıkış Borusu
- 24- Özel Flans
- 30- Rulman Yatağı
- 32- Kaymalı Yatak
- 34- Rulman Kapagı
- 56- Fan
- 60- Mil
- 200- Rulman 6205
- 600- Elektrik Motoru
- 700- Kaplin

MALZEME

- Gövde GG-22
- Mil Si-70
- Fan GG-22
- Cıvatarlar Si-40
- Kaplin Cr-Ni

YOL VERME

- 1- Motor amperajına uygun bir termik şalter seçilmeli ve ayarlanmalı.
- 2- Motora yol vermeden önce kaplinlerinden milin rahatlıkla döndüğü saptırılmalı.

BAKIM

- 1- Asgari ayda bir presörlüklerde yağ olup olmadığını kontrol ediniz.

TIP	Kod No.	ÇIKIŞ	MOTOR HP c/d	KAPASİTE						BOYUTLAR						
				Hm	Qm³/h	Hm	Qm³/h	Hm	Qm³/h	h	h ₁	h ₂	m ₁	m ₂	n ₁	n ₂
PST 100	0814	2"	1	9.5	7.5	16	10	22	1190	1540	1720	310	340	420	490	72
PST 150			1410	1700	2060				2220	81						
PSTH 100	0824	2"	1.5	11.5	10	16	10	22	1190	1540	1720	310	340	420	490	74
PSTH 150			1410	1700	2060				2220	85						